CONCRESERVICIOS S.A.S.
ENSAYOS DE MATERIALES
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013

Fecha Aprobación: 2013-05-22
Código: F-EM-67/01
Página: 1/2

FECHA INFORME: 2015-07-28
INF. N°.: 21257

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1779
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: COLOR CAFÉ CLARO
Profundidad: 9,80-10,40 m
Altura: 2,00 (cm)
Diametro: 4,578 (cm)
Fecha: 2015-07-27
Área inicial: 16,46 cm^2
Volumen: 32,92 cm^3

Muestra: 41680
Perforación/Apique: SUF 1-200
Tipo de muestra: INALTERADA
Tipo de ensayo: UU ☐ CU ☑ CD ☐
Capsula N° 1
Velocidad de corte 0,006 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

		Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra:	g	71,7	71,7	71,7
Peso unitario húmedo:	g/cm^3	2,18	2,18	2,18
Carga normal:	kg	14,16	28,31	56,62
Presión normal:	(kg/cm^2)	0,86	1,72	3,44
Presion normal corregida:	(kg/cm^2)	0,88	1,76	3,51
Húmedad inicial:	%	36,27	36,27	36,27
Humedad final:	%	35,52	35,95	35,35
Esfuerzo secante:	(kg/cm^2)	0,60	1,40	2,78

Deformación		Área corregida (cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Deformación					
Horizontal (0,001")	%											Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
0	0	16,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364	2	442	2	485	2
2	0,11	16,44	0,1	0,06	0,00	0,3	0,14	0,01	0,6	0,27	0,02	365	1,83	443	2,21	486	2,43
4	0,22	16,41	0,7	0,31	0,02	1,5	0,69	0,04	3,0	1,36	0,08	365	1,83	443	2,21	486	2,43
6	0,33	16,39	1,0	0,46	0,03	2,2	1,01	0,06	4,4	2,00	0,12	365	1,83	443	2,21	486	2,43
8	0,44	16,37	1,6	0,75	0,05	3,6	1,65	0,10	7,2	3,27	0,20	366	1,83	444	2,22	487	2,44
10	0,55	16,34	3,0	1,37	0,08	6,7	3,02	0,18	13,2	5,99	0,36	366	1,83	444	2,22	487	2,44
12	0,67	16,32	4,9	2,20	0,13	10,8	4,88	0,30	21,3	9,66	0,59	368	1,84	446	2,23	490	2,45
14	0,78	16,30	5,5	2,47	0,15	12,1	5,47	0,33	23,9	10,84	0,66	371	1,86	450	2,25	494	2,47
16	0,89	16,27	6,3	2,84	0,17	13,8	6,27	0,38	27,4	12,43	0,76	375	1,87	454	2,27	499	2,50
18	1,00	16,25	6,7	3,05	0,19	14,9	6,76	0,41	29,5	13,38	0,81	379	1,90	460	2,30	505	2,53
20	1,11	16,23	6,8	3,11	0,19	15,1	6,87	0,42	30,0	13,61	0,83	385	1,92	466	2,33	512	2,56
22	1,22	16,20	6,9	3,14	0,19	15,3	6,94	0,42	30,3	13,74	0,83	392	1,96	475	2,38	522	2,61
24	1,33	16,18	10,1	4,59	0,28	22,4	10,14	0,62	44,3	20,09	1,22	396	1,98	480	2,40	527	2,64
26	1,44	16,16	13,5	6,13	0,37	29,9	13,56	0,82	59,2	26,85	1,63	398	1,99	483	2,41	530	2,65
28	1,55	16,13	16,7	7,57	0,46	41,3	18,73	1,14	81,8	37,10	2,25	400	2,00	485	2,43	533	2,67
30	1,66	16,11	19,0	8,62	0,52	50,9	23,11	1,40	100,9	45,77	2,78	401	2,01	486	2,43	534	2,67
32	1,78	16,09	21,2	9,62	0,58	46,9	21,27	1,29	92,9	42,14	2,56	409	2,04	495	2,48	544	2,72
34	1,89	16,07	19,1	8,66	0,53	33,5	15,18	0,92	66,3	30,07	1,83	412	2,06	499	2,50	548	2,74
36	2,00	16,04	17,5	7,94	0,48	29,8	13,53	0,82	59,1	26,81	1,63	415	2,08	504	2,52	553	2,77
38	2,11	16,02	15,4	6,99	0,42	27,4	12,41	0,75	54,2	24,58	1,49	421	2,10	510	2,55	560	2,80
40	2,22	16,00	13,9	6,30	0,38	26,4	11,95	0,73	52,2	23,68	1,44	424	2,12	514	2,57	564	2,82
42	2,33	15,97	11,1	5,02	0,31	24,5	11,11	0,67	48,5	22,00	1,34	426	2,13	516	2,58	567	2,84
44	2,44	15,95	10,7	4,88	0,30	23,8	10,79	0,66	47,1	21,36	1,30	430	2,15	522	2,61	573	2,87
46	2,55	15,93	9,2	4,17	0,25	20,3	9,23	0,56	40,3	18,28	1,11	433	2,16	525	2,62	576	2,88

ENSAYOS DE MATERIALES
CONCRESERVICIOS S.A.S.
INGENIERIA ESPECIALIZADA Y CONSULTORIA

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013

Fecha Aprobación: 2013-05-22
Código: F-EM-67/01
Página: 1/2

FECHA INFORME: 2015-07-28
INF. N°.: 21257

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1779
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: COLOR CAFÉ CLARO
Profundidad: 9,80-10,40 m
Altura: 2,00 (cm)
Diametro: 4,578 (cm)
Fecha: 2015-07-27
Área inicial: 16,46 cm^2
Volumen: 32,92 cm^3

Muestra: 41680
Perforación/Apique: SUF 1-200
Tipo de muestra: INALTERADA

Tipo de ensayo: UU ☐ CU ☑ CD ☐
Capsula N° 1
Velocidad de corte 0,006 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

		Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra:	g	71,7	71,7	71,7
Peso unitario húmedo:	g/cm^3	2,18	2,18	2,18
Carga normal:	kg	14,16	28,31	56,62
Presión normal:	(kg/cm^2)	0,86	1,72	3,44
Presion normal corregida:	(kg/cm^2)	0,88	1,76	3,51
Húmedad inicial:	%	36,27	36,27	36,27
Humedad final:	%	35,52	35,95	35,35
Esfuerzo secante:	(kg/cm^2)	0,60	1,40	2,78

Deformación		Área corregida	Carga		Esfuerzo secante	Carga		Esfuerzo secante	Carga		Esfuerzo secante	Deformación					
Horizontal (0,001")	%	(cm^2)	(lb)	Carga (kg)	(kg/cm^2)	(lb)	Carga (kg)	(kg/cm^2)	(lb)	Carga (kg)	(kg/cm^2)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
48	2,66	15,90	9,4	4,29	0,26	20,9	9,48	0,58	41,4	18,78	1,14	451	2,25	546	2,73	600	3,00
50	2,77	15,88	9,7	4,40	0,27	21,5	9,73	0,59	42,5	19,28	1,17	453	2,26	549	2,75	603	3,02
52	2,89	15,86	9,9	4,47	0,27	21,8	9,89	0,60	43,2	19,60	1,19	460	2,30	558	2,79	613	3,07
54	3,00	15,83	10,0	4,53	0,28	22,1	10,03	0,61	43,8	19,87	1,21	462	2,31	560	2,80	615	3,08
56	3,11	15,81	9,9	4,49	0,27	21,9	9,94	0,60	43,4	19,69	1,20	473	2,36	573	2,86	629	3,15
58	3,22	15,79	9,8	4,46	0,27	21,8	9,87	0,60	43,1	19,55	1,19	475	2,37	576	2,88	632	3,16
60	3,33	15,76	9,8	4,45	0,27	21,7	9,85	0,60	43,0	19,50	1,18	479	2,39	580	2,90	637	3,19
62	3,44	15,74	9,7	4,42	0,27	21,6	9,78	0,59	42,7	19,37	1,18	481	2,40	583	2,91	640	3,20
64	3,55	15,72	9,7	4,39	0,27	21,4	9,71	0,59	42,4	19,23	1,17	482	2,41	585	2,92	642	3,21

LOS RESULTADOS CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.

LABORATORIO

WILLIAM FERNANDO RODRÍGUEZ
Ing. Director de Laboratorio


RECIBIDO


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.


CONCRESERVICIOS S.A.S.	DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013	Fecha Aprobación: 2013-05-22
		Código: F-EM-67/01
		Página: 2/2
	FECHA INFORME: 2015-07-28	INF. N°.: 21257

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR:	1779	**Perforación/Apique:**	SUF 1-200
Muestra	41680	**Velocidad de corte:**	0,006 inch/min
Descripción:	COLOR CAFÉ CLARO	**Fecha:**	2015-07-27
Profundidad	9,80-10,40 m	Condiciones de ensayo:	NO SATURADA
Tipo de ensayo:	UU ☐ CU ☑ CD ☐	Tipo de muestra:	INALTERADA

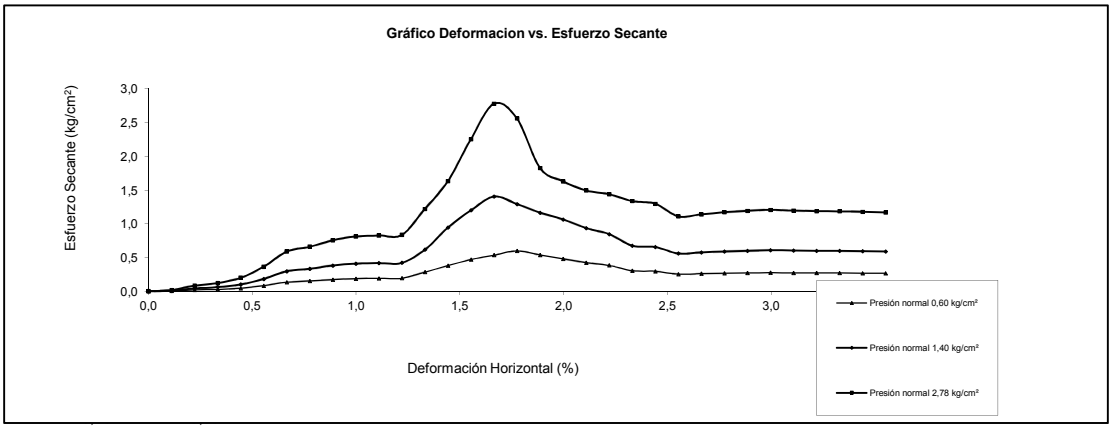

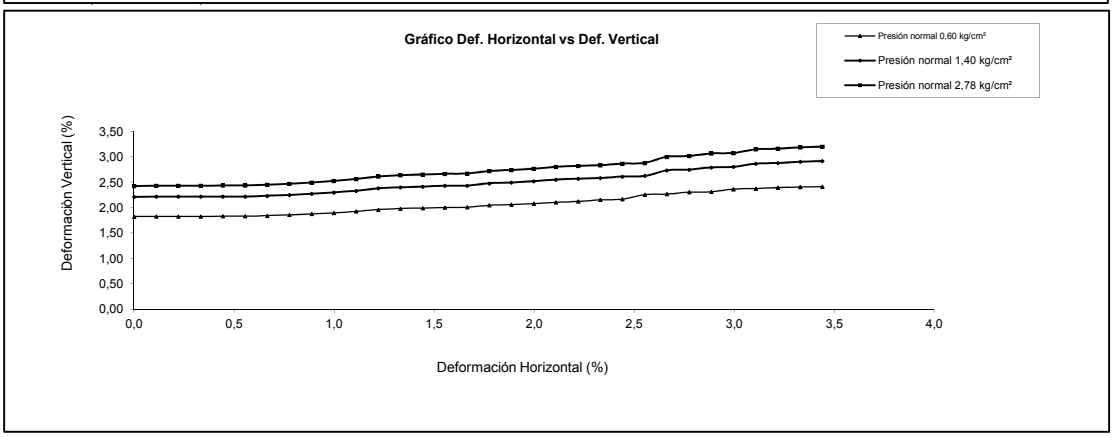

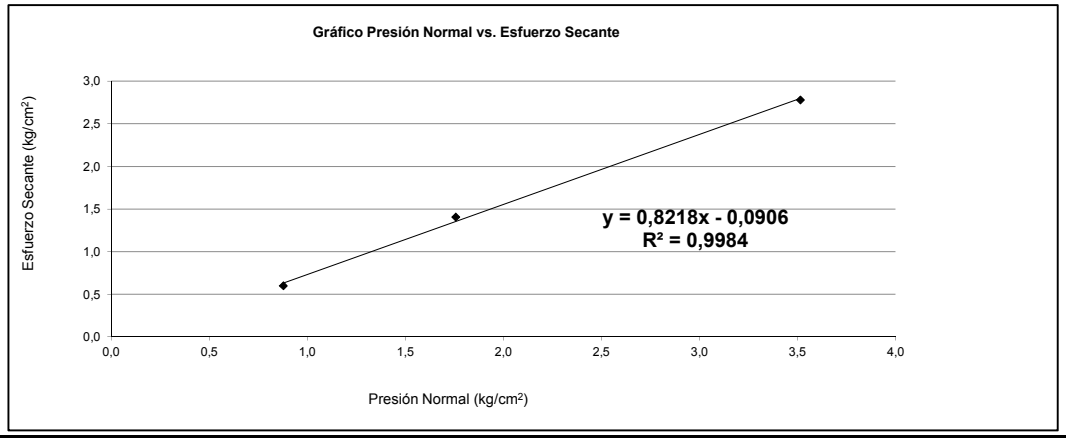

C´= 0,09 kg/cm²
ϕ = 39,41 °

LOS RESULTADOS CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA

LABORATORIO	RECIBIDO
WILLIAM FERNANDO RODRÍGUEZ Ing. Director de Laboratorio	

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.