ENSAYOS DE MATERIALES
CONCRESERVICIOS S.A.S.
INGENIERIA ESPECIALIZADA Y CONSULTORIA

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013

Fecha Aprobación: 2015-10-03
Código: F-EM-67/01
Página: 1/2

FECHA INFORME: 2015-10-07
INF. N°.: 24750

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1779
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: N.E.
Profundidad: 11,40-12,00 m
Altura: 2,341 (cm)
Diametro: 6,302 (cm)
Fecha: 2015-10-02
Área inicial: 31,19 cm^2
Volumen: 73,02 cm^3

Muestra: 44475
Perforación/Apique: SUF 1-215 M#22
Tipo de muestra: INALTERADA

Tipo de ensayo: UU CU X CD
Capsula N° 1
Velocidad de corte 0,006 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

		Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra:	g	137,6	137,6	137,6
Peso unitario húmedo:	g/cm^3	1,884	1,884	1,884
Carga normal:	kg	31,19	62,38	124,77
Presión normal:	(kg/cm^2)	1,00	2,00	4,00
Presion normal corregida:	(kg/cm^2)	1,06	2,27	4,61
Húmedad inicial:	%	6,97	6,97	6,97
Humedad final:	%	21,87	21,75	21,91
Esfuerzo secante:	(kg/cm^2)	0,67	1,89	2,99

Deformación		Área corregida (cm^2)	Muestra 1			Muestra 2			Muestra 3			Deformación					
Horizontal (0,001")	%		Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
0	0	31,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	1	386	2	588	3
2	0,08	31,16	2,9	1,33	0,04	7,5	3,40	0,11	9,9	4,49	0,14	235	1,00	390	1,67	596	2,55
4	0,16	31,13	3,9	1,78	0,06	9,2	4,17	0,13	13,5	6,12	0,20	236	1,01	394	1,68	602	2,57
6	0,24	31,10	6,3	2,85	0,09	12,4	5,62	0,18	18,6	8,44	0,27	238	1,02	396	1,69	607	2,59
8	0,32	31,06	8,3	3,78	0,12	14,8	6,71	0,22	21,0	9,53	0,31	239	1,02	400	1,71	611	2,61
10	0,40	31,03	10,2	4,64	0,15	16,7	7,57	0,24	27,1	12,29	0,40	240	1,03	403	1,72	617	2,64
12	0,48	31,00	11,4	5,16	0,17	18,6	8,44	0,27	34,0	15,42	0,50	240	1,03	404	1,73	622	2,66
14	0,56	30,97	12,3	5,56	0,18	20,2	9,16	0,30	40,0	18,14	0,59	240	1,03	407	1,74	632	2,70
16	0,64	30,94	13,5	6,14	0,20	22,1	10,02	0,32	42,7	19,37	0,63	240	1,03	409	1,75	635	2,71
18	0,73	30,90	14,8	6,71	0,22	23,3	10,57	0,34	45,0	20,41	0,66	240	1,03	410	1,75	634	2,71
20	0,81	30,87	15,9	7,22	0,23	25,4	11,52	0,37	47,5	21,55	0,70	240	1,03	412	1,76	644	2,75
22	0,89	30,84	17,1	7,76	0,25	28,2	12,79	0,41	50,7	23,00	0,75	240	1,03	415	1,77	651	2,78
24	0,97	30,81	18,2	8,27	0,27	28,9	13,11	0,43	53,5	24,27	0,79	240	1,03	416	1,78	655	2,80
26	1,05	30,78	19,6	8,91	0,29	30,7	13,93	0,45	56,1	25,45	0,83	240	1,03	418	1,79	658	2,81
28	1,13	30,74	20,9	9,47	0,31	32,8	14,88	0,48	60,1	27,26	0,89	240	1,03	420	1,79	666	2,84
30	1,21	30,71	21,9	9,92	0,32	35,0	15,88	0,52	62,9	28,53	0,93	240	1,03	421	1,80	671	2,87
32	1,29	30,68	22,9	10,40	0,34	36,2	16,42	0,54	66,0	29,94	0,98	240	1,03	423	1,81	675	2,88
34	1,37	30,65	24,6	11,14	0,36	37,5	17,01	0,56	69,1	31,34	1,02	240	1,03	424	1,81	681	2,91
36	1,45	30,62	25,4	11,54	0,38	40,0	18,14	0,59	71,2	32,30	1,05	240	1,03	426	1,82	685	2,93
38	1,53	30,58	26,4	11,96	0,39	41,8	18,96	0,62	74,2	33,66	1,10	240	1,03	426	1,82	691	2,95
40	1,61	30,55	27,1	12,29	0,40	43,6	19,78	0,65	75,6	34,29	1,12	239	1,02	428	1,83	693	2,96
42	1,69	30,52	28,1	12,72	0,42	44,8	20,32	0,67	77,6	35,20	1,15	238	1,02	429	1,83	697	2,98
44	1,77	30,49	29,0	13,14	0,43	46,5	21,09	0,69	80,1	36,33	1,19	238	1,02	431	1,84	700	2,99
46	1,85	30,46	29,8	13,51	0,44	48,4	21,95	0,72	82,0	37,19	1,22	237	1,01	432	1,85	705	3,01
48	1,93	30,42	31,5	14,27	0,47	50,1	22,72	0,75	84,6	38,37	1,26	237	1,01	433	1,85	710	3,03
50	2,02	30,39	31,5	14,29	0,47	52,2	23,68	0,78	86,7	39,33	1,29	237	1,01	434	1,85	716	3,06
52	2,10	30,36	31,6	14,34	0,47	54,0	24,49	0,81	89,5	40,60	1,34	236	1,01	436	1,86	719	3,07
54	2,18	30,33	32,3	14,63	0,48	56,2	25,49	0,84	90,4	41,00	1,35	235	1,00	436	1,86	723	3,09
56	2,26	30,30	33,2	15,07	0,50	57,4	26,04	0,86	93,8	42,55	1,40	230	0,98	437	1,87	728	3,11
58	2,34	30,26	34,4	15,61	0,52	60,0	27,22	0,90	94,9	43,05	1,42	229	0,98	439	1,88	730	3,12
60	2,42	30,23	35,2	15,96	0,53	61,6	27,94	0,92	96,0	43,54	1,44	225	0,96	439	1,88	732	3,13

ENSAYOS DE MATERIALES
CONCRESERVICIOS S.A.S.
INGENIERIA ESPECIALIZADA Y CONSULTORIA

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013

Fecha Aprobación: 2015-10-03
Código: F-EM-67/01
Página: 1/2

FECHA INFORME: 2015-10-07
INF. N°.: 24750

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1779
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: N.E.
Profundidad: 11,40-12,00 m
Altura: 2,341 (cm)
Diametro: 6,302 (cm)
Fecha: 2015-10-02
Área inicial: 31,19 cm^2
Volumen: 73,02 cm^3

Muestra: 44475
Perforación/Apique: SUF 1-215 M#22
Tipo de muestra: INALTERADA

Tipo de ensayo: UU CU X CD
Capsula N° 1
Velocidad de corte 0,006 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

		Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra:	g	137,6	137,6	137,6
Peso unitario húmedo:	g/cm^3	1,884	1,884	1,884
Carga normal:	kg	31,19	62,38	124,77
Presión normal:	(kg/cm^2)	1,00	2,00	4,00
Presion normal corregida:	(kg/cm^2)	1,06	2,27	4,61
Húmedad inicial:	%	6,97	6,97	6,97
Humedad final:	%	21,87	21,75	21,91
Esfuerzo secante:	(kg/cm^2)	0,67	1,89	2,99

Deformación		Área corregida (cm^2)	Muestra 1			Muestra 2			Muestra 3			Deformación					
Horizontal (0,001")	%		Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
62	2,50	30,20	36,3	16,47	0,55	62,7	28,44	0,94	98,2	44,54	1,47	224	0,96	440	1,88	735	3,14
64	2,58	30,17	36,9	16,72	0,55	63,0	28,58	0,95	100,2	45,45	1,51	221	0,94	440	1,88	739	3,16
66	2,66	30,14	37,3	16,91	0,56	64,4	29,21	0,97	101,9	46,22	1,53	219	0,94	440	1,88	743	3,17
68	2,74	30,10	37,8	17,14	0,57	65,6	29,76	0,99	103,7	47,04	1,56	216	0,92	441	1,88	747	3,19
70	2,82	30,07	38,3	17,36	0,58	67,0	30,39	1,01	105,6	47,90	1,59	212	0,91	441	1,88	750	3,20
72	2,90	30,04	38,7	17,56	0,58	68,3	30,98	1,03	107,6	48,81	1,62	210	0,90	441	1,88	753	3,22
74	2,98	30,01	39,2	17,76	0,59	69,7	31,62	1,05	109,4	49,62	1,65	206	0,88	441	1,88	757	3,23
76	3,06	29,98	39,6	17,96	0,60	70,9	32,16	1,07	111,9	50,76	1,69	202	0,86	441	1,88	763	3,26
78	3,14	29,94	40,2	18,21	0,61	72,4	32,84	1,10	112,2	50,89	1,70	196	0,84	442	1,89	765	3,27
80	3,22	29,91	40,4	18,32	0,61	73,5	33,34	1,11	114,6	51,98	1,74	193	0,82	442	1,89	768	3,28
82	3,30	29,88	40,7	18,47	0,62	72,2	32,75	1,10	116,4	52,80	1,77	189	0,81	442	1,89	772	3,30
84	3,39	29,85	41,0	18,58	0,62	76,6	34,75	1,16	118,4	53,71	1,80	185	0,79	443	1,89	777	3,32
86	3,47	29,82	41,4	18,76	0,63	77,5	35,15	1,18	119,5	54,20	1,82	180	0,77	443	1,89	779	3,33
88	3,55	29,78	41,8	18,98	0,64	78,3	35,52	1,19	121,2	54,98	1,85	175	0,75	443	1,89	783	3,34
90	3,63	29,75	42,0	19,05	0,64	79,2	35,92	1,21	122,6	55,61	1,87	172	0,73	443	1,89	786	3,36
92	3,71	29,72	42,2	19,16	0,64	80,9	36,70	1,23	123,9	56,20	1,89	169	0,72	443	1,89	789	3,37
94	3,79	29,69	42,4	19,25	0,65	82,3	37,33	1,26	125,5	56,93	1,92	167	0,71	443	1,89	793	3,39
96	3,87	29,66	42,6	19,32	0,65	83,4	37,83	1,28	126,8	57,52	1,94	164	0,70	443	1,89	796	3,40
98	3,95	29,62	42,9	19,45	0,66	84,7	38,42	1,30	128,5	58,29	1,97	160	0,68	443	1,89	800	3,42
100	4,03	29,59	43,2	19,61	0,66	85,6	38,83	1,31	129,4	58,69	1,98	155	0,66	443	1,89	802	3,43
102	4,11	29,56	43,4	19,69	0,67	86,4	39,19	1,33	130,9	59,38	2,01	151	0,65	443	1,89	806	3,44
104	4,19	29,53	43,5	19,74	0,67	86,8	39,37	1,33	131,8	59,78	2,02	148	0,63	444	1,90	808	3,45
106	4,27	29,50	43,5	19,74	0,67	87,9	39,87	1,35	133,2	60,42	2,05	145	0,62	444	1,90	811	3,46
108	4,35	29,46	43,5	19,74	0,67	88,5	40,14	1,36	134,7	61,10	2,07	143	0,61	444	1,90	814	3,48
110	4,43	29,43	43,4	19,67	0,67	89,0	40,37	1,37	135,9	61,64	2,09	140	0,60	444	1,90	817	3,49
112	4,51	29,40	43,2	19,61	0,67	89,6	40,64	1,38	137,2	62,23	2,12	136	0,58	444	1,90	820	3,50
114	4,59	29,37	43,2	19,61	0,67	90,4	41,00	1,40	138,4	62,78	2,14	131	0,56	444	1,90	827	3,53
116	4,68	29,34	43,2	19,60	0,67	91,1	41,32	1,41	139,6	63,32	2,16	124	0,53	445	1,90	826	3,53
118	4,76	29,30	43,2	19,58	0,67	92,0	41,73	1,42	141,1	64,00	2,18	123	0,53	445	1,90	828	3,54
120	4,84	29,27	43,1	19,54	0,67	93,0	42,18	1,44	142,2	64,50	2,20	119	0,51	445	1,90	831	3,55
122	4,92	29,24				93,8	42,55	1,46	143,2	64,95	2,22			445	1,90	834	3,56

ENSAYOS DE MATERIALES
CONCRESERVICIOS S.A.S.
INGENIERIA ESPECIALIZADA Y CONSULTORIA

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013

Fecha Aprobación: 2015-10-03
Código: F-EM-67/01
Página: 1/2

FECHA INFORME: 2015-10-07
INF. N°.: 24750

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1779
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: N.E.
Profundidad: 11,40-12,00 m
Altura: 2,341 (cm)
Diametro: 6,302 (cm)
Fecha: 2015-10-02
Área inicial: 31,19 cm^2
Volumen: 73,02 cm^3

Muestra: 44475
Perforación/Apique: SUF 1-215 M#22
Tipo de muestra: INALTERADA

Tipo de ensayo: UU CU X CD
Capsula N° 1
Velocidad de corte 0,006 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

		Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra:	g	137,6	137,6	137,6
Peso unitario húmedo:	g/cm^3	1,884	1,884	1,884
Carga normal:	kg	31,19	62,38	124,77
Presión normal:	(kg/cm^2)	1,00	2,00	4,00
Presion normal corregida:	(kg/cm^2)	1,06	2,27	4,61
Húmedad inicial:	%	6,97	6,97	6,97
Humedad final:	%	21,87	21,75	21,91
Esfuerzo secante:	(kg/cm^2)	0,67	1,89	2,99

Deformación		Área corregida	Muestra 1			Muestra 2			Muestra 3			Deformación					
Horizontal (0,001")	%	(cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
124	5,00	29,21				94,6	42,91	1,47	144,3	65,45	2,24			447	1,91	836	3,57
126	5,08	29,18				95,7	43,41	1,49	145,4	65,95	2,26			447	1,91	839	3,58
128	5,16	29,14				96,6	43,82	1,50	146,3	66,36	2,28			447	1,91	841	3,59
130	5,24	29,11				96,8	43,91	1,51	147,4	66,86	2,30			447	1,91	843	3,60
132	5,32	29,08				97,7	44,32	1,52	148,4	67,31	2,31			447	1,91	845	3,61
134	5,40	29,05				99,1	44,95	1,55	149,7	67,90	2,34			447	1,91	849	3,63
136	5,48	29,02				99,5	45,13	1,56	150,8	68,40	2,36			447	1,91	852	3,64
138	5,56	28,98				100,8	45,72	1,58	151,9	68,90	2,38			448	1,91	854	3,65
140	5,64	28,95				101,2	45,90	1,59	152,2	69,04	2,38			448	1,91	856	3,66
142	5,72	28,92				101,8	46,18	1,60	153,2	69,49	2,40			448	1,91	859	3,67
144	5,80	28,89				102,5	46,49	1,61	153,9	69,81	2,42			449	1,92	860	3,67
146	5,88	28,86				103,5	46,95	1,63	154,8	70,22	2,43			450	1,92	863	3,69
148	5,97	28,82				104,4	47,36	1,64	155,2	70,40	2,44			450	1,92	865	3,70
150	6,05	28,79				105,2	47,72	1,66	156,1	70,81	2,46			450	1,92	866	3,70
152	6,13	28,76				105,4	47,81	1,66	156,4	70,94	2,47			451	1,93	868	3,71
154	6,21	28,73				105,6	47,90	1,67	157,1	71,26	2,48			451	1,93	870	3,72
156	6,29	28,70				106,3	48,22	1,68	157,8	71,58	2,49			451	1,93	872	3,72
158	6,37	28,66				106,8	48,44	1,69	158,2	71,76	2,50			452	1,93	875	3,74
160	6,45	28,63				107,3	48,67	1,70	158,7	71,99	2,51			452	1,93	877	3,75
162	6,53	28,60				107,4	48,72	1,70	159,8	72,48	2,53			452	1,93	880	3,76
164	6,61	28,57				107,6	48,81	1,71	160,2	72,67	2,54			453	1,94	882	3,77
166	6,69	28,54				108,0	48,99	1,72	160,7	72,89	2,55			454	1,94	883	3,77
168	6,77	28,51				108,5	49,21	1,73	160,7	72,89	2,56			454	1,94	884	3,78
170	6,85	28,47				108,8	49,35	1,73	161,5	73,26	2,57			454	1,94	887	3,79
172	6,93	28,44				109,0	49,44	1,74	161,9	73,44	2,58			455	1,94	888	3,79
174	7,01	28,41				109,5	49,67	1,75	162,2	73,57	2,59			455	1,94	890	3,80
176	7,09	28,38				110,1	49,94	1,76	162,5	73,71	2,60			455	1,94	892	3,81
178	7,17	28,35				110,9	50,30	1,77	163,0	73,94	2,61			456	1,95	893	3,81
180	7,25	28,31				110,9	50,30	1,78	163,5	74,16	2,62			456	1,95	896	3,83
182	7,34	28,28				111,1	50,39	1,78	164,0	74,39	2,63			456	1,95	898	3,84
184	7,42	28,25				111,3	50,48	1,79	164,6	74,66	2,64			456	1,95	900	3,84

ENSAYOS DE MATERIALES
CONCRESERVICIOS S.A.S.
INGENIERIA ESPECIALIZADA Y CONSULTORIA

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013

Fecha Aprobación: 2015-10-03
Código: F-EM-67/01
Página: 1/2

FECHA INFORME: 2015-10-07
INF. N°.: 24750

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1779
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: N.E.
Profundidad: 11,40-12,00 m
Altura: 2,341 (cm)
Diametro: 6,302 (cm)
Fecha: 2015-10-02
Área inicial: 31,19 cm^2
Volumen: 73,02 cm^3

Muestra: 44475
Perforación/Apique: SUF 1-215 M#22
Tipo de muestra: INALTERADA

Tipo de ensayo: UU CU X CD
Capsula N° 1
Velocidad de corte 0,006 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

		Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra:	g	137,6	137,6	137,6
Peso unitario húmedo:	g/cm^3	1,884	1,884	1,884
Carga normal:	kg	31,19	62,38	124,77
Presión normal:	(kg/cm^2)	1,00	2,00	4,00
Presion normal corregida:	(kg/cm^2)	1,06	2,27	4,61
Húmedad inicial:	%	6,97	6,97	6,97
Humedad final:	%	21,87	21,75	21,91
Esfuerzo secante:	(kg/cm^2)	0,67	1,89	2,99

Deformación		Área corregida	Muestra 1			Muestra 2			Muestra 3			Deformación					
Horizontal (0,001")	%	(cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
186	7,50	28,22				111,7	50,67	1,80	165,5	75,07	2,66			457	1,95	903	3,86
188	7,58	28,19				112,1	50,85	1,80	166,0	75,30	2,67			457	1,95	904	3,86
190	7,66	28,15				112,3	50,94	1,81	166,6	75,57	2,68			457	1,95	905	3,87
192	7,74	28,12				112,5	51,03	1,81	167,5	75,98	2,70			457	1,95	908	3,88
194	7,82	28,09				112,8	51,17	1,82	168,1	76,25	2,71			457	0,00	910	3,89
196	7,90	28,06				113,1	51,30	1,83	168,7	76,52	2,73			457	0,00	912	3,90
198	7,98	28,03				113,2	51,35	1,83	169,6	76,93	2,74			457	0,00	915	3,91
200	8,06	27,99				113,4	51,44	1,84	170,1	77,16	2,76			457	0,00	916	3,91
202	8,14	27,96				113,6	51,53	1,84	170,8	77,47	2,77			457	0,00	919	3,93
204	8,22	27,93				113,8	51,62	1,85	171,4	77,75	2,78			457	0,00	922	3,94
206	8,30	27,90				114,1	51,75	1,86	171,9	77,97	2,79			457	0,00	924	3,95
208	8,38	27,87				114,3	51,85	1,86	172,3	78,15	2,80			457	0,00	926	3,96
210	8,46	27,83				114,5	51,94	1,87	172,6	78,29	2,81			457	0,00	928	3,96
212	8,54	27,80				114,5	51,94	1,87	173,1	78,52	2,82			457	0,00	930	3,97
214	8,63	27,77				114,6	51,98	1,87	173,5	78,70	2,83			458	0,00	932	3,98
216	8,71	27,74				114,7	52,03	1,88	173,9	78,88	2,84			458	0,00	934	3,99
218	8,79	27,71				114,8	52,07	1,88	174,4	79,11	2,86			458	0,00	936	4,00
220	8,87	27,68				114,7	52,03	1,88	174,8	79,29	2,86			458	0,00	938	4,01
222	8,95	27,64				114,7	52,03	1,88	175,0	79,38	2,87			459	0,00	940	4,02
224	9,03	27,61				114,7	52,03	1,88	175,4	79,56	2,88			459	0,00	943	4,03
226	9,11	27,58				114,7	52,03	1,89	175,8	79,74	2,89			459	0,00	944	4,03
228	9,19	27,55				114,6	51,98	1,89	175,9	79,79	2,90			459	0,00	948	4,05
230	9,27	27,52				114,5	51,94	1,89	176,0	79,83	2,90			459	0,00	950	4,06
232	9,35	27,48				114,4	51,89	1,89	177,1	80,33	2,92			459	0,00	952	4,07
234	9,43	27,45							177,4	80,47	2,93					953	4,07
236	9,51	27,42							178,4	80,92	2,95					959	4,10
238	9,59	27,39							178,5	80,97	2,96					961	4,11
240	9,67	27,36							178,6	81,01	2,96					962	4,11
242	9,75	27,32							178,9	81,15	2,97					965	4,12
244	9,83	27,29							179,2	81,28	2,98					968	4,13
246	9,91	27,26							179,1	81,24	2,98					969	4,14

ENSAYOS DE MATERIALES
CONCRESERVICIOS S.A.S.
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013

Fecha Aprobación: 2015-10-03
Código: F-EM-67/01
Página: 1/2

FECHA INFORME: 2015-10-07

INF. N°.: 24750

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1779
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: N.E.
Profundidad: 11,40-12,00 m **Fecha:** 2015-10-02
Altura: 2,341 (cm) **Área inicial:** 31,19 cm^2
Diametro: 6,302 (cm) **Volumen:** 73,02 cm^3

Muestra: 44475 **Tipo de ensayo:** UU CU X CD
Perforación/Apique: SUF 1-215 M#22 **Capsula N°** 1
Tipo de muestra: INALTERADA **Velocidad de corte** 0,006 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra: g	137,6	137,6	137,6
Peso unitario húmedo: g/cm^3	1,884	1,884	1,884
Carga normal: kg	31,19	62,38	124,77
Presión normal: (kg/cm^2)	1,00	2,00	4,00
Presion normal corregida: (kg/cm^2)	1,06	2,27	4,61
Húmedad inicial: %	6,97	6,97	6,97
Humedad final: %	21,87	21,75	21,91
Esfuerzo secante: (kg/cm^2)	0,67	1,89	2,99

Deformación		Área corregida (cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Deformación					
Horizontal (0,001")	%											Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
248	10,00	27,23							179,2	81,28	2,99					970	4,14
250	10,08	27,20							179,0	81,19	2,99					972	4,15
252	10,16	27,17							178,8	81,10	2,99					978	4,18
254	10,24	27,13							178,7	81,06	2,99					980	4,19
256	10,32	27,10							178,6	81,01	2,99					982	4,19
258	10,40	27,07							178,5	80,97	2,99					985	4,21

LOS RESULTADOS CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.

LABORATORIO

WILLIAM FERNANDO RODRÍGUEZ
Ing. Director de Laboratorio


RECIBIDO


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.


CONCRESERVICIOS S.A.S.	DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013	Fecha Aprobación: 2015-10-03
		Código: F-EM-67/01
		Página: 2/2
	FECHA INFORME: 2015-10-07	INF. N°.: 24750

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR:	1779	**Perforación/Apique:**	SUF 1-215 M#22
Muestra	44475	**Velocidad de corte:**	0,006 inch/min
Descripción:	N.E.	**Fecha:**	2015-10-02
Profundidad	11,40-12,00 m	Condiciones de ensayo:	NO SATURADA
Tipo de ensayo:	UU CU X CD	Tipo de muestra:	INALTERADA

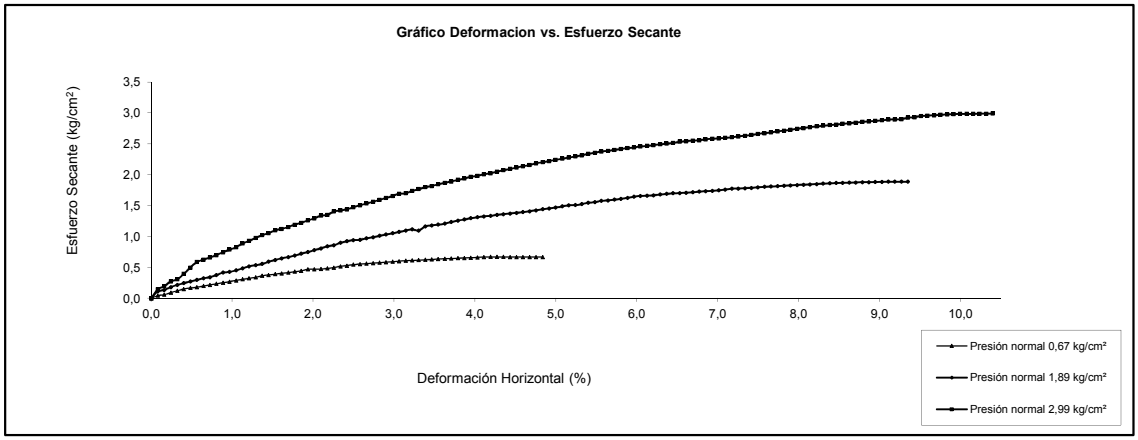

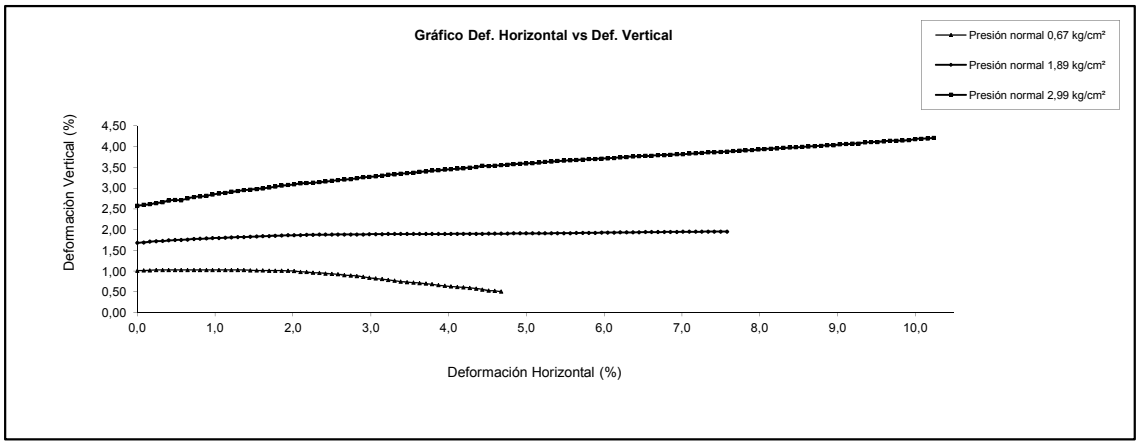

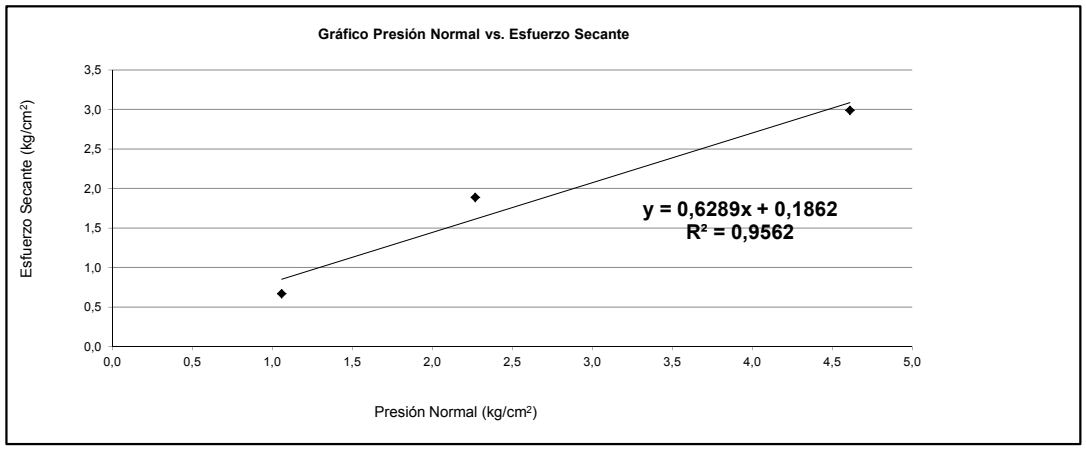

C´= 0,19 kg/cm²
ϕ = 32,17 °

LOS RESULTADOS CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA

LABORATORIO	RECIBIDO
WILLIAM FERNANDO RODRÍGUEZ Ing. Director de Laboratorio	

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.