ENSAYOS DE MATERIALES
CONCRESERVICIOS S.A.S.
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013

Fecha Aprobación: 2015-10-03
Código: F-EM-67/01
Página: 1/2

FECHA INFORME: 2015-10-29
INF. N°.: 25524

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1779
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: N.E.
Profundidad: 15,40-16,00 m
Altura: 2,341 (cm)
Diametro: 6,302 (cm)
Fecha: 2015-10-23
Área inicial: 31,19 cm^2
Volumen: 73,02 cm^3

Muestra: 44713
Perforación/Apique: SUF 1-216 M#30
Tipo de muestra: INALTERADA
Tipo de ensayo: UU CU X CD
Capsula N° 1
Velocidad de corte 0,006 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra: g	127,4	127,3	127,5
Peso unitario húmedo: g/cm^3	1,745	1,743	1,746
Carga normal: kg	31,19	62,38	124,77
Presión normal: (kg/cm^2)	1,00	2,00	4,00
Presion normal corregida: (kg/cm^2)	1,06	2,10	4,23
Húmedad inicial: %	25,29	25,29	25,29
Humedad final: %	27,44	19,17	27,20
Esfuerzo secante: (kg/cm^2)	1,63	1,62	3,12

Deformación		Área corregida (cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Deformación					
Horizontal (0,001")	%											Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
0	0	31,19	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	308	1	597	3	543	2
2	0,08	31,16	6,1	2,77	0,09	4,1	1,86	0,06	14,4	6,53	0,21	309	1,32	599	2,56	551	2,35
4	0,16	31,13	10,1	4,58	0,15	6,7	3,04	0,10	23,2	10,52	0,34	311	1,33	600	2,56	554	2,37
6	0,24	31,10	13,2	5,99	0,19	9,1	4,13	0,13	32,9	14,92	0,48	312	1,33	600	2,56	556	2,38
8	0,32	31,06	15,3	6,94	0,22	10,8	4,90	0,16	40,1	18,19	0,59	313	1,34	600	2,56	559	2,39
10	0,40	31,03	19,3	8,75	0,28	14,0	6,35	0,20	48,8	22,14	0,71	314	1,34	600	2,56	562	2,40
12	0,48	31,00	21,4	9,71	0,31	16,4	7,44	0,24	56,5	25,63	0,83	314	1,34	600	2,56	563	2,40
14	0,56	30,97	25,5	11,57	0,37	18,0	8,16	0,26	66,3	30,07	0,97	315	1,35	600	2,56	565	2,41
16	0,64	30,94	28,3	12,84	0,41	19,6	8,89	0,29	72,9	33,07	1,07	315	1,35	600	2,56	567	2,42
18	0,73	30,90	31,6	14,33	0,46	21,1	9,57	0,31	78,9	35,79	1,16	315	1,35	600	2,56	569	2,43
20	0,81	30,87	34,8	15,79	0,51	22,7	10,30	0,33	84,6	38,37	1,24	315	1,35	600	2,56	570	2,43
22	0,89	30,84	38,0	17,24	0,56	24,4	11,07	0,36	90,9	41,23	1,34	315	1,35	600	2,56	571	2,44
24	0,97	30,81	41,3	18,73	0,61	25,7	11,66	0,38	98,1	44,50	1,44	316	1,35	600	2,56	572	2,44
26	1,05	30,78	44,3	20,09	0,65	27,7	12,56	0,41	104,5	47,40	1,54	316	1,35	600	2,56	573	2,45
28	1,13	30,74	47,9	21,73	0,71	29,0	13,15	0,43	109,5	49,67	1,62	316	1,35	600	2,56	574	2,45
30	1,21	30,71	51,1	23,18	0,75	30,1	13,65	0,44	115,2	52,25	1,70	316	1,35	600	2,56	574	2,45
32	1,29	30,68	53,4	24,22	0,79	31,1	14,11	0,46	122,9	55,75	1,82	316	1,35	600	2,56	576	2,46
34	1,37	30,65	56,5	25,63	0,84	32,4	14,70	0,48	126,7	57,47	1,88	316	1,35	600	2,56	576	2,46
36	1,45	30,62	60,4	27,40	0,89	34,3	15,56	0,51	131,8	59,78	1,95	316	1,35	600	2,56	576	2,46
38	1,53	30,58	62,4	28,30	0,93	35,0	15,88	0,52	136,1	61,73	2,02	316	1,35	600	2,56	577	2,46
40	1,61	30,55	65,8	29,85	0,98	36,3	16,47	0,54	141,0	63,96	2,09	316	1,35	600	2,56	577	2,46
42	1,69	30,52	68,7	31,16	1,02	37,7	17,10	0,56	145,2	65,86	2,16	316	1,35	600	2,56	577	2,46
44	1,77	30,49	70,6	32,02	1,05	39,5	17,92	0,59	149,4	67,77	2,22	316	1,35	600	2,56	578	2,47
46	1,85	30,46	73,2	33,20	1,09	40,5	18,37	0,60	154,2	69,94	2,30	316	1,35	600	2,56	578	2,47

ENSAYOS DE MATERIALES
CONCRESERVICIOS S.A.S.
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013

Fecha Aprobación: 2015-10-03
Código: F-EM-67/01
Página: 1/2

FECHA INFORME: 2015-10-29 | INF. N°.: 25524

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1779
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: N.E.
Profundidad: 15,40-16,00 m
Altura: 2,341 (cm)
Diametro: 6,302 (cm)
Fecha: 2015-10-23
Área inicial: 31,19 cm^2
Volumen: 73,02 cm^3

Muestra: 44713
Perforación/Apique: SUF 1-216 M#30
Tipo de muestra: INALTERADA

Tipo de ensayo: UU CU X CD
Capsula N° 1
Velocidad de corte 0,006 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

		Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra:	g	127,4	127,3	127,5
Peso unitario húmedo:	g/cm^3	1,745	1,743	1,746
Carga normal:	kg	31,19	62,38	124,77
Presión normal:	(kg/cm^2)	1,00	2,00	4,00
Presion normal corregida:	(kg/cm^2)	1,06	2,10	4,23
Húmedad inicial:	%	25,29	25,29	25,29
Humedad final:	%	27,44	19,17	27,20
Esfuerzo secante:	(kg/cm^2)	1,63	1,62	3,12

Deformación		Área corregida	Muestra 1			Muestra 2			Muestra 3			Deformación					
Horizontal (0,001")	%	(cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
48	1,93	30,42	76,7	34,79	1,14	41,7	18,91	0,62	158,8	72,03	2,37	316	1,35	600	2,56	578	2,47
50	2,02	30,39	78,3	35,52	1,17	42,9	19,46	0,64	161,0	73,03	2,40	316	1,35	601	2,57	578	2,47
52	2,10	30,36	81,4	36,92	1,22	43,3	19,64	0,65	164,3	74,53	2,45	316	1,35	601	2,57	579	2,47
54	2,18	30,33	82,9	37,60	1,24	45,6	20,68	0,68	167,4	75,93	2,50	316	1,35	601	2,57	579	2,47
56	2,26	30,30	84,3	38,24	1,26	46,8	21,23	0,70	170,1	77,16	2,55	316	1,35	602	2,57	579	2,47
58	2,34	30,26	87,0	39,46	1,30	48,1	21,82	0,72	172,9	78,43	2,59	316	1,35	602	2,57	579	2,47
60	2,42	30,23	88,8	40,28	1,33	48,5	22,00	0,73	176,3	79,97	2,65	316	1,35	603	2,58	579	2,47
62	2,50	30,20	90,3	40,96	1,36	50,0	22,68	0,75	177,7	80,60	2,67	316	1,35	603	2,58	580	2,48
64	2,58	30,17	92,1	41,78	1,38	51,4	23,31	0,77	179,9	81,60	2,70	316	1,35	603	2,58	580	2,48
66	2,66	30,14	93,9	42,59	1,41	52,1	23,63	0,78	183,1	83,05	2,76	316	1,35	603	2,58	581	2,48
68	2,74	30,10	94,8	43,00	1,43	53,0	24,04	0,80	184,4	83,64	2,78	316	1,35	603	2,58	581	2,48
70	2,82	30,07	96,2	43,64	1,45	53,8	24,40	0,81	185,6	84,19	2,80	316	1,35	603	2,58	581	2,48
72	2,90	30,04	97,6	44,27	1,47	54,8	24,86	0,83	188,2	85,37	2,84	316	1,35	604	2,58	582	2,49
74	2,98	30,01	98,8	44,81	1,49	55,7	25,27	0,84	189,8	86,09	2,87	316	1,35	604	2,58	582	2,49
76	3,06	29,98	100,4	45,54	1,52	56,6	25,67	0,86	191,9	87,04	2,90	316	1,35	605	2,58	582	2,49
78	3,14	29,94	101,3	45,95	1,53	57,3	25,99	0,87	192,7	87,41	2,92	316	1,35	605	2,58	582	2,49
80	3,22	29,91	102,5	46,49	1,55	57,9	26,26	0,88	194,4	88,18	2,95	316	1,35	606	2,59	582	2,49
82	3,30	29,88	103,5	46,95	1,57	58,5	26,54	0,89	195,9	88,86	2,97	316	1,35	606	2,59	582	2,49
84	3,39	29,85	104,0	47,17	1,58	59,1	26,81	0,90	197,0	89,36	2,99	315	1,35	608	2,60	582	2,49
86	3,47	29,82	104,5	47,40	1,59	59,4	26,94	0,90	198,1	89,86	3,01	314	1,34	609	2,60	582	2,49
88	3,55	29,78	104,8	47,54	1,60	60,0	27,22	0,91	199,2	90,36	3,03	313	1,34	612	2,61	582	2,49
90	3,63	29,75	105,2	47,72	1,60	60,5	27,44	0,92	200,1	90,76	3,05	313	1,34	612	2,61	582	2,49
92	3,71	29,72	105,8	47,99	1,61	60,2	27,31	0,92	201,0	91,17	3,07	312	1,33	613	2,62	582	2,49
94	3,79	29,69	106,3	48,22	1,62	62,0	28,12	0,95	201,6	91,44	3,08	312	1,33	614	2,62	582	2,49

CONCRESERVICIOS S.A.S.
ENSAYOS DE MATERIALES
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013

Fecha Aprobación: 2015-10-03
Código: F-EM-67/01
Página: 1/2

FECHA INFORME: 2015-10-29
INF. N°.: 25524

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1779
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: N.E.
Profundidad: 15,40-16,00 m
Altura: 2,341 (cm)
Diametro: 6,302 (cm)
Fecha: 2015-10-23
Área inicial: 31,19 cm^2
Volumen: 73,02 cm^3

Muestra: 44713
Perforación/Apique: SUF 1-216 M#30
Tipo de muestra: INALTERADA

Tipo de ensayo: UU CU X CD
Capsula N° 1
Velocidad de corte 0,006 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

		Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra:	g	127,4	127,3	127,5
Peso unitario húmedo:	g/cm^3	1,745	1,743	1,746
Carga normal:	kg	31,19	62,38	124,77
Presión normal:	(kg/cm^2)	1,00	2,00	4,00
Presion normal corregida:	(kg/cm^2)	1,06	2,10	4,23
Húmedad inicial:	%	25,29	25,29	25,29
Humedad final:	%	27,44	19,17	27,20
Esfuerzo secante:	(kg/cm^2)	1,63	1,62	3,12

Deformación		Área corregida	Muestra 1			Muestra 2			Muestra 3			Deformación					
Horizontal (0,001")	%	(cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
96	3,87	29,66	106,6	48,35	1,63	62,6	28,39	0,96	202,1	91,67	3,09	311	1,33	616	2,63	582	2,49
98	3,95	29,62	106,5	48,31	1,63	63,3	28,71	0,97	202,8	91,99	3,11	309	1,32	618	2,64	582	2,49
100	4,03	29,59	106,1	48,13	1,63	63,9	28,98	0,98	203,1	92,12	3,11	308	1,32	620	2,65	582	2,49
102	4,11	29,56	105,4	47,81	1,62	64,5	29,26	0,99	203,2	92,17	3,12	301	1,29	621	2,65	582	2,49
104	4,19	29,53	104,4	47,36	1,60	65,1	29,53	1,00	202,7	91,94	3,11	299	1,28	623	2,66	582	2,49
106	4,27	29,50				65,7	29,80	1,01	202,3	91,76	3,11			626	2,67	590	2,52
108	4,35	29,46				66,4	30,12	1,02	201,5	91,40	3,10			628	2,68	590	2,52
110	4,43	29,43				67,1	30,44	1,03						629	2,69		
112	4,51	29,40				67,8	30,75	1,05						631	2,70		
114	4,59	29,37				68,6	31,12	1,06						633	2,70		
116	4,68	29,34				69,4	31,48	1,07						635	2,71		
118	4,76	29,30				70,3	31,89	1,09						637	2,72		
120	4,84	29,27				70,9	32,16	1,10						639	2,73		
122	4,92	29,24				71,5	32,43	1,11						641	2,74		
124	5,00	29,21				72,2	32,75	1,12						643	2,75		
126	5,08	29,18				72,7	32,98	1,13						644	2,75		
128	5,16	29,14				73,2	33,20	1,14						646	2,76		
130	5,24	29,11				73,5	33,34	1,15						647	2,76		
132	5,32	29,08				74,2	33,66	1,16						650	2,78		
134	5,40	29,05				74,8	33,93	1,17						652	2,79		
136	5,48	29,02				75,3	34,16	1,18						653	2,79		
138	5,56	28,98				75,8	34,38	1,19						655	2,80		
140	5,64	28,95				76,3	34,61	1,20						657	2,81		
142	5,72	28,92				76,8	34,84	1,20						659	2,82		

ENSAYOS DE MATERIALES
CONCRESERVICIOS S.A.S.
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013

Fecha Aprobación: 2015-10-03
Código: F-EM-67/01
Página: 1/2

FECHA INFORME: 2015-10-29
INF. N°.: 25524

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1779
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: N.E.
Profundidad: 15,40-16,00 m
Altura: 2,341 (cm)
Diametro: 6,302 (cm)
Fecha: 2015-10-23
Área inicial: 31,19 cm^2
Volumen: 73,02 cm^3

Muestra: 44713
Perforación/Apique: SUF 1-216 M#30
Tipo de muestra: INALTERADA

Tipo de ensayo: UU CU X CD
Capsula N° 1
Velocidad de corte 0,006 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

		Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra:	g	127,4	127,3	127,5
Peso unitario húmedo:	g/cm^3	1,745	1,743	1,746
Carga normal:	kg	31,19	62,38	124,77
Presión normal:	(kg/cm^2)	1,00	2,00	4,00
Presion normal corregida:	(kg/cm^2)	1,06	2,10	4,23
Húmedad inicial:	%	25,29	25,29	25,29
Humedad final:	%	27,44	19,17	27,20
Esfuerzo secante:	(kg/cm^2)	1,63	1,62	3,12

Deformación		Área corregida (cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Deformación					
Horizontal (0,001")	%											Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
144	5,80	28,89				77,4	35,11	1,22						661	2,82		
146	5,88	28,86				77,8	35,29	1,22						662	2,83		
148	5,97	28,82				78,3	35,52	1,23						664	2,84		
150	6,05	28,79				78,8	35,74	1,24						665	2,84		
152	6,13	28,76				79,3	35,97	1,25						667	2,85		
154	6,21	28,73				79,8	36,20	1,26						668	2,85		
156	6,29	28,70				80,3	36,42	1,27						669	2,86		
158	6,37	28,66				80,8	36,65	1,28						671	2,87		
160	6,45	28,63				81,3	36,88	1,29						673	2,87		
162	6,53	28,60				81,7	37,06	1,30						674	2,88		
164	6,61	28,57				82,1	37,24	1,30						676	2,89		
166	6,69	28,54				82,5	37,42	1,31						676	2,89		
168	6,77	28,51				82,9	37,60	1,32						677	2,89		
170	6,85	28,47				83,2	37,74	1,33						679	2,90		
172	6,93	28,44				83,6	37,92	1,33						680	2,90		
174	7,01	28,41				84,0	38,10	1,34						682	2,91		
176	7,09	28,38				84,2	38,19	1,35						684	2,92		
178	7,17	28,35				84,6	38,37	1,35						684	2,92		
180	7,25	28,31				84,9	38,51	1,36						686	2,93		
182	7,34	28,28				85,5	38,78	1,37						687	2,93		
184	7,42	28,25				85,8	38,92	1,38						689	2,94		
186	7,50	28,22				85,9	38,96	1,38						690	2,95		
188	7,58	28,19				86,3	39,15	1,39						691	2,95		
190	7,66	28,15				86,7	39,33	1,40						693	2,96		

CONCRESERVICIOS S.A.S.
ENSAYOS DE MATERIALES
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013

Fecha Aprobación: 2015-10-03
Código: F-EM-67/01
Página: 1/2

FECHA INFORME: 2015-10-29
INF. N°.: 25524

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1779
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: N.E.
Profundidad: 15,40-16,00 m
Altura: 2,341 (cm)
Diametro: 6,302 (cm)
Fecha: 2015-10-23
Área inicial: 31,19 cm^2
Volumen: 73,02 cm^3
Muestra: 44713
Perforación/Apique: SUF 1-216 M#30
Tipo de muestra: INALTERADA
Tipo de ensayo: UU CU X CD
Capsula N° 1
Velocidad de corte 0,006 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

		Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra:	g	127,4	127,3	127,5
Peso unitario húmedo:	g/cm^3	1,745	1,743	1,746
Carga normal:	kg	31,19	62,38	124,77
Presión normal:	(kg/cm^2)	1,00	2,00	4,00
Presion normal corregida:	(kg/cm^2)	1,06	2,10	4,23
Húmedad inicial:	%	25,29	25,29	25,29
Humedad final:	%	27,44	19,17	27,20
Esfuerzo secante:	(kg/cm^2)	1,63	1,62	3,12

Deformación		Área corregida	Muestra 1			Muestra 2			Muestra 3			Deformación					
Horizontal (0,001")	%	(cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
192	7,74	28,12				86,7	39,33	1,40						695	2,97		
194	7,82	28,09				87,2	39,55	1,41						696	2,97		
196	7,90	28,06				87,5	39,69	1,41						697	2,98		
198	7,98	28,03				88,0	39,92	1,42						698	2,98		
200	8,06	27,99				88,4	40,10	1,43						700	2,99		
202	8,14	27,96				88,7	40,23	1,44						700	2,99		
204	8,22	27,93				88,9	40,32	1,44						700	2,99		
206	8,30	27,90				89,6	40,64	1,46						702	3,00		
208	8,38	27,87				89,9	40,78	1,46						703	3,00		
210	8,46	27,83				90,3	40,96	1,47						705	3,01		
212	8,54	27,80				90,2	40,91	1,47						706	3,02		
214	8,63	27,77				91,1	41,32	1,49						707	3,02		
216	8,71	27,74				91,7	41,59	1,50						709	3,03		
218	8,79	27,71				91,9	41,69	1,50						708	3,02		
220	8,87	27,68				92,1	41,78	1,51						710	3,03		
222	8,95	27,64				92,8	42,09	1,52						711	3,04		
224	9,03	27,61				93,4	42,37	1,53						715	3,05		
226	9,11	27,58				94,0	42,64	1,55						714	3,05		
228	9,19	27,55				94,7	42,96	1,56						715	3,05		
230	9,27	27,52				94,7	42,96	1,56						715	3,05		
232	9,35	27,48				95,6	43,36	1,58						716	3,06		
234	9,43	27,45				96,1	43,59	1,59						716	3,06		
236	9,51	27,42				97,1	44,04	1,61						717	3,06		
238	9,59	27,39				97,9	44,41	1,62						718	3,07		

ENSAYOS DE MATERIALES
CONCRESERVICIOS S.A.S.
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013

Fecha Aprobación: 2015-10-03
Código: F-EM-67/01
Página: 1/2

FECHA INFORME: 2015-10-29 | INF. N°.: 25524

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1779
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: N.E.
Profundidad: 15,40-16,00 m
Altura: 2,341 (cm)
Diametro: 6,302 (cm)
Fecha: 2015-10-23
Área inicial: 31,19 cm^2
Volumen: 73,02 cm^3

Muestra: 44713
Perforación/Apique: SUF 1-216 M#30
Tipo de muestra: INALTERADA
Tipo de ensayo: UU CU X CD
Capsula N° 1
Velocidad de corte 0,006 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

		Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra:	g	127,4	127,3	127,5
Peso unitario húmedo:	g/cm^3	1,745	1,743	1,746
Carga normal:	kg	31,19	62,38	124,77
Presión normal:	(kg/cm^2)	1,00	2,00	4,00
Presion normal corregida:	(kg/cm^2)	1,06	2,10	4,23
Húmedad inicial:	%	25,29	25,29	25,29
Humedad final:	%	27,44	19,17	27,20
Esfuerzo secante:	(kg/cm^2)	1,63	1,62	3,12

Deformación		Área corregida (cm^2)	Muestra 1			Muestra 2			Muestra 3			Deformación					
Horizontal (0,001")	%		Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
240	9,67	27,36				96,5	43,77	1,60						719	3,07		
242	9,75	27,32				96,5	43,77	1,60						720	3,08		
244	9,83	27,29				96,1	43,59	1,60						720	3,08		

LOS RESULTADOS CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.

LABORATORIO | RECIBIDO


WILLIAM FERNANDO RODRÍGUEZ
Ing. Director de Laboratorio


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.


CONCRESERVICIOS S.A.S.	DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013	Fecha Aprobación: 2015-10-03
		Código: F-EM-67/01
		Página: 2/2
	FECHA INFORME: 2015-10-29	INF. N°.: 25524

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR:	1779	**Perforación/Apique:**	SUF 1-216 M#30
Muestra	44713	**Velocidad de corte:**	0,006 inch/min
Descripción:	N.E.	**Fecha:**	2015-10-23
Profundidad	15,40-16,00 m	Condiciones de ensayo:	NO SATURADA
Tipo de ensayo:	UU CU X CD	Tipo de muestra:	INALTERADA

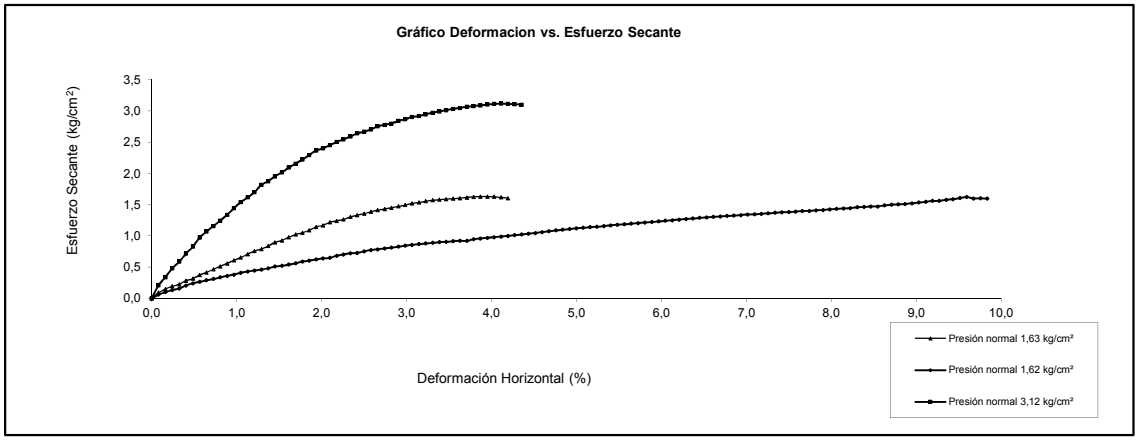

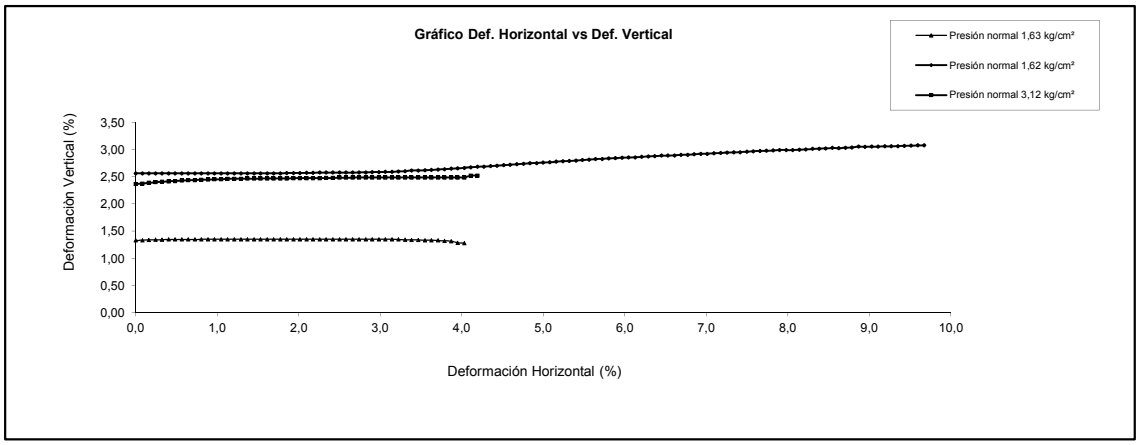

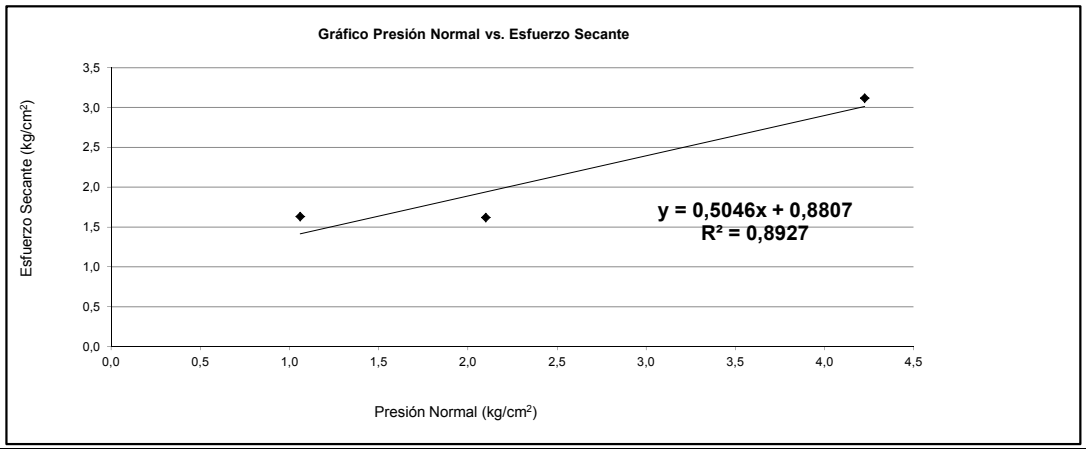

C´= 0,88 kg/cm²
ϕ = 26,78 °

LOS RESULTADOS CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA

LABORATORIO	RECIBIDO
WILLIAM FERNANDO RODRÍGUEZ Ing. Director de Laboratorio	

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.